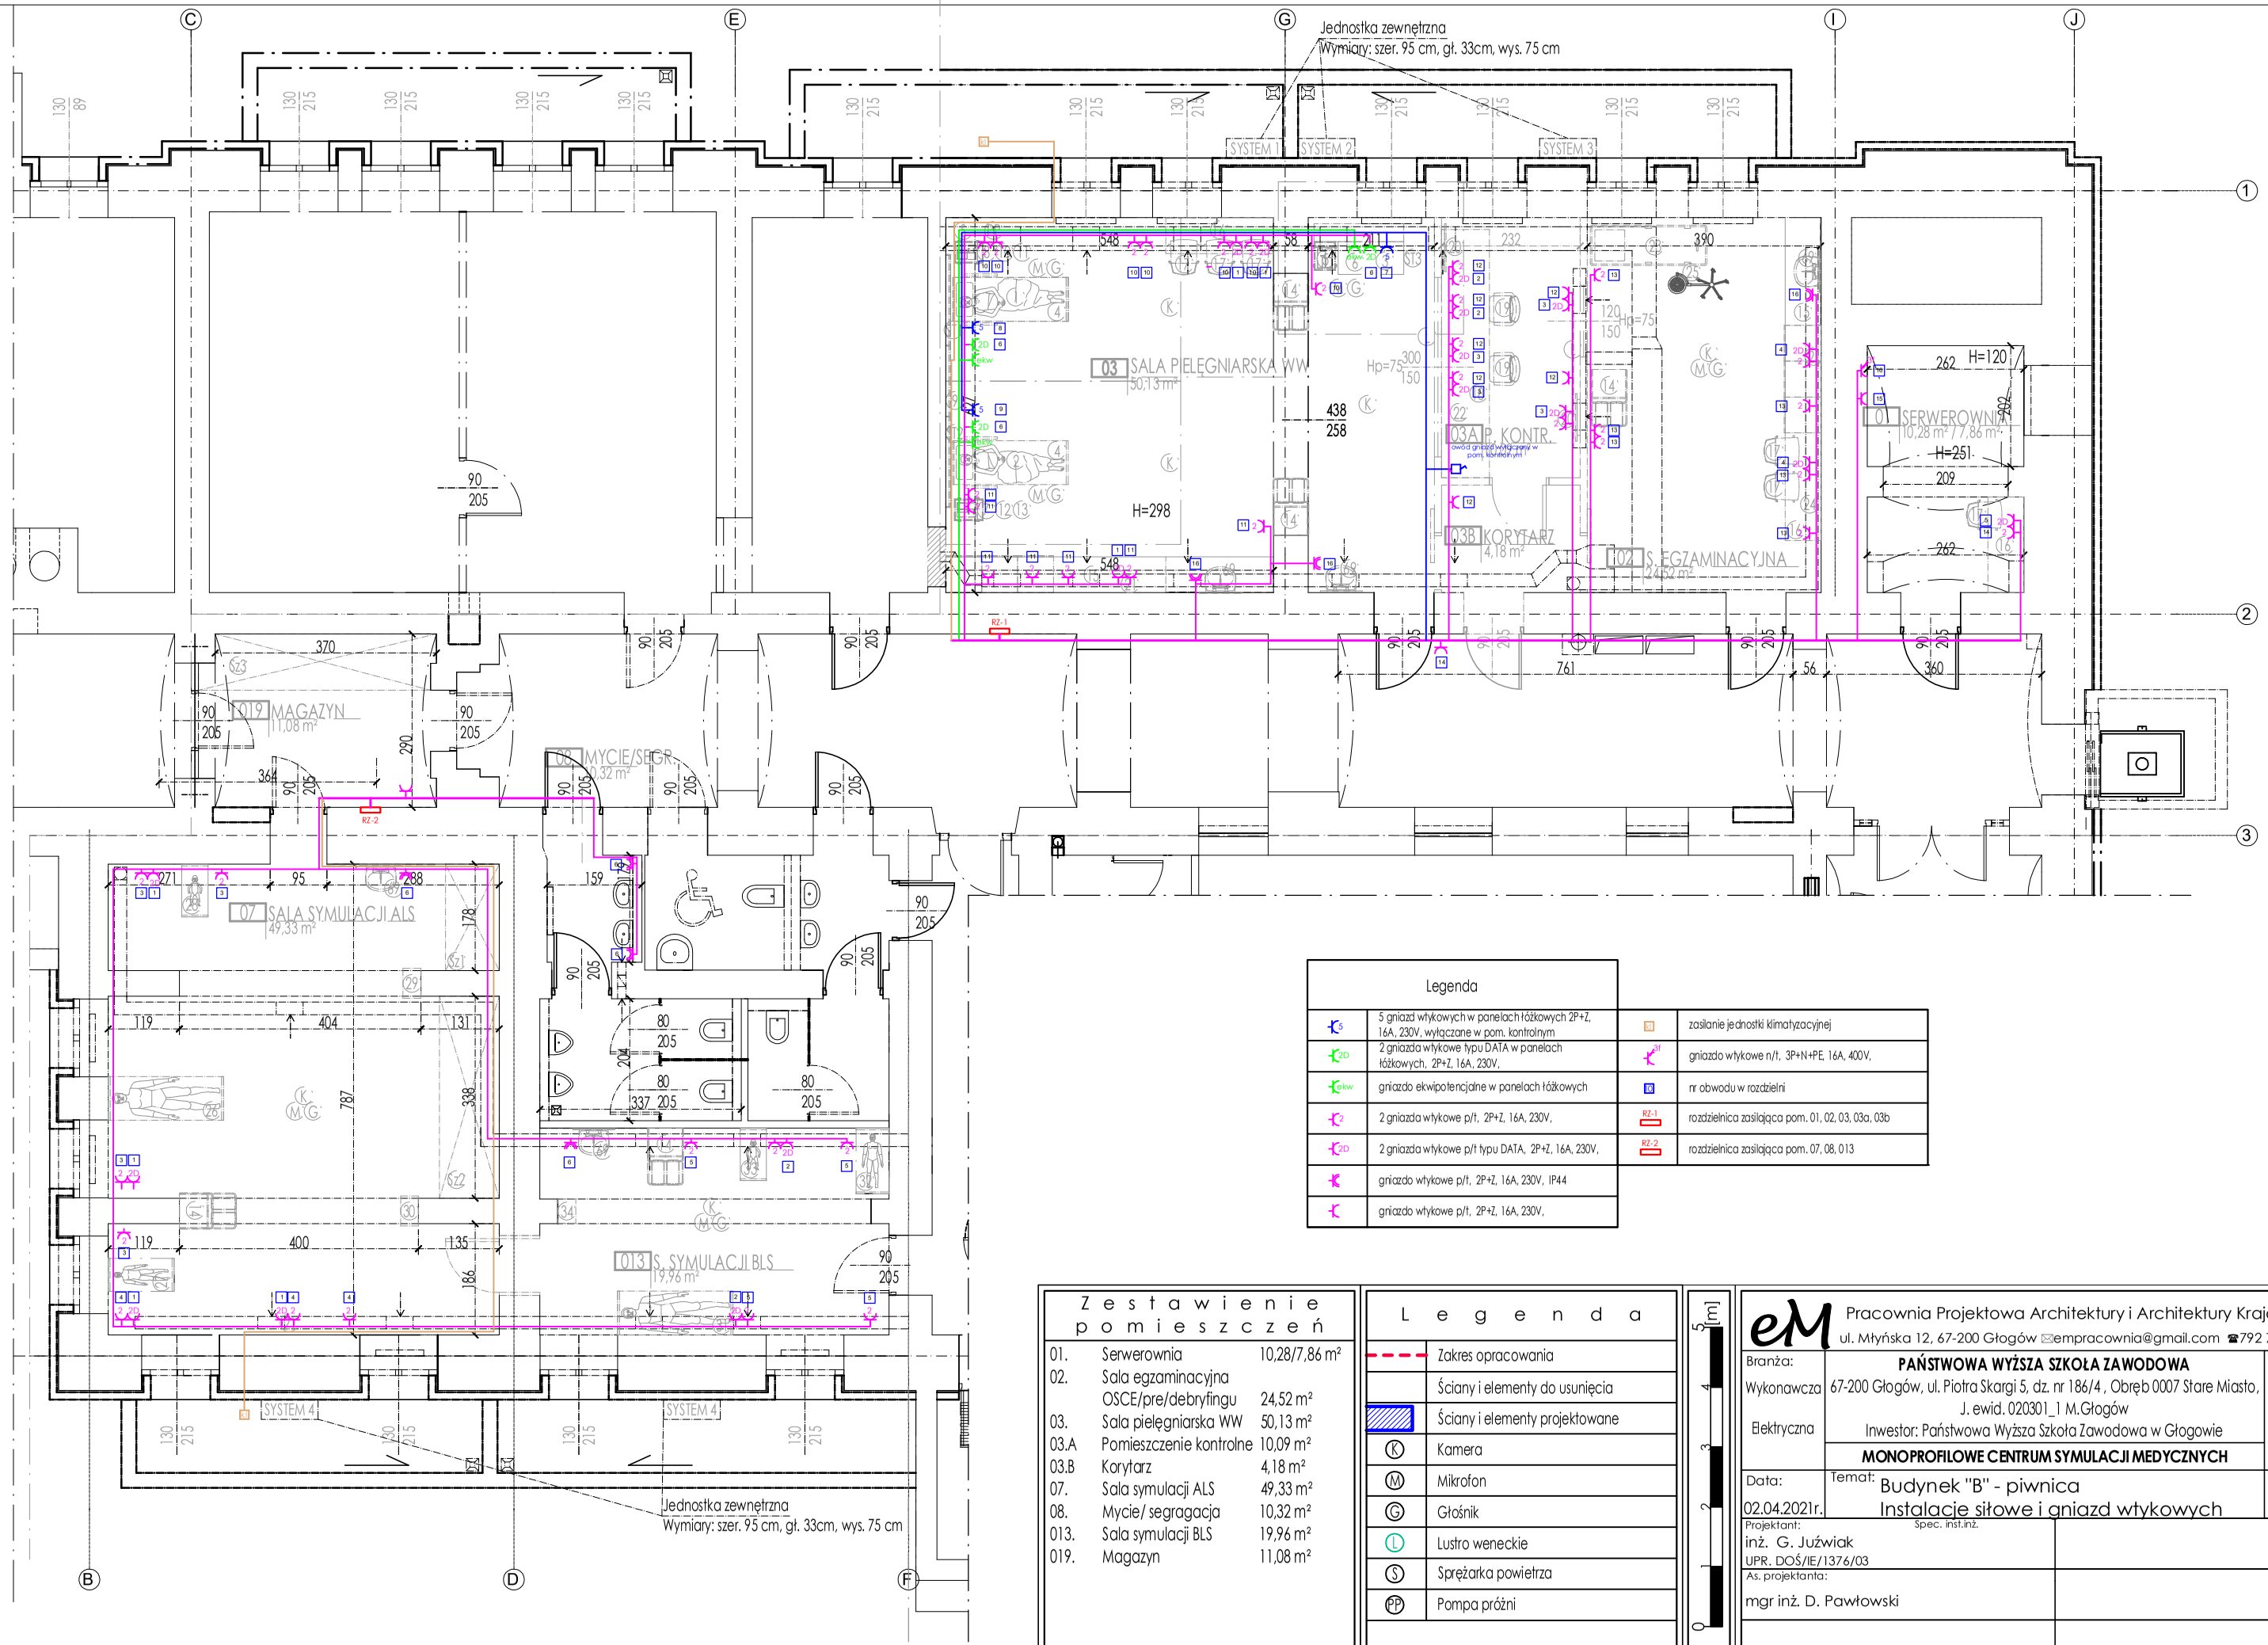

Legenda			
5	5 gniazd wtykowych w panelach łóżkowych 2P+Z, 16A, 230V, wyłączane w pom. kontrolnym		zasilanie jednostki klimatyzacyjnej
2D	2 gniazda wtykowe typu DATA w panelach łóżkowych, 2P+Z, 16A, 230V,	3N	gniazdo wtykowe n/t, 3P+N+PE, 16A, 400V,
ekw	gniazdo ekwipotencjalne w panelach łóżkowych	nr	nr obwodu w rozdzielni
2	2 gniazda wtykowe p/t, 2P+Z, 16A, 230V,	RZ-1	rozdzielnica zasilająca pom. 01, 02, 03, 03a, 03b
2D	2 gniazda wtykowe p/t typu DATA, 2P+Z, 16A, 230V,	RZ-2	rozdzielnica zasilająca pom. 07, 08, 013
	gniazdo wtykowe p/t, 2P+Z, 16A, 230V, IP44		
	gniazdo wtykowe p/t, 2P+Z, 16A, 230V,		

Zestawienie pomieszczeń

01.	Serwerownia	10,28/7,86 m²
02.	Sala egzaminacyjna OSCE/pre/debryfingu	24,52 m²
03.	Sala pielęgniarska WW	50,13 m²
03.A	Pomieszczenie kontrolne	10,09 m²
03.B	Korytarz	4,18 m²
07.	Sala symulacji ALS	49,33 m²
08.	Mycie/ segragacja	10,32 m²
013.	Sala symulacji BLS	19,96 m²
019.	Magazyn	11,08 m²

Legenda

	Zakres opracowania
	Ściany i elementy do usunięcia
	Ściany i elementy projektowane
K	Kamera
M	Mikrofon
G	Głośnik
L	Lustro weneckie
S	Sprężarka powietrza
PP	Pompa próżni

0 1 2 3 4 5 [m]

eM Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu
ul. Młyńska 12, 67-200 Głogów ✉empracownia@gmail.com ☎792 797 900

Branża: Wykonawcza, Elektryczna

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5, dz. nr 186/4 , Obręb 0007 Stare Miasto, J. ewid. 020301_1 M.Głogów
Inwestor: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

MONOPROFILOWE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH

Nr rysunku: **E.4**

Data: 02.04.2021r.

Temat: Budynek "B" - piwnica
Instalacje siłowe i gniazd wtykowych

Skala: 1:100

Projektant: inż. G. Juźwiak
Spec. inst.inż.
UPR. DOŚ/IE/1376/03
As. projektanta: mgr inż. D. Pawłowski