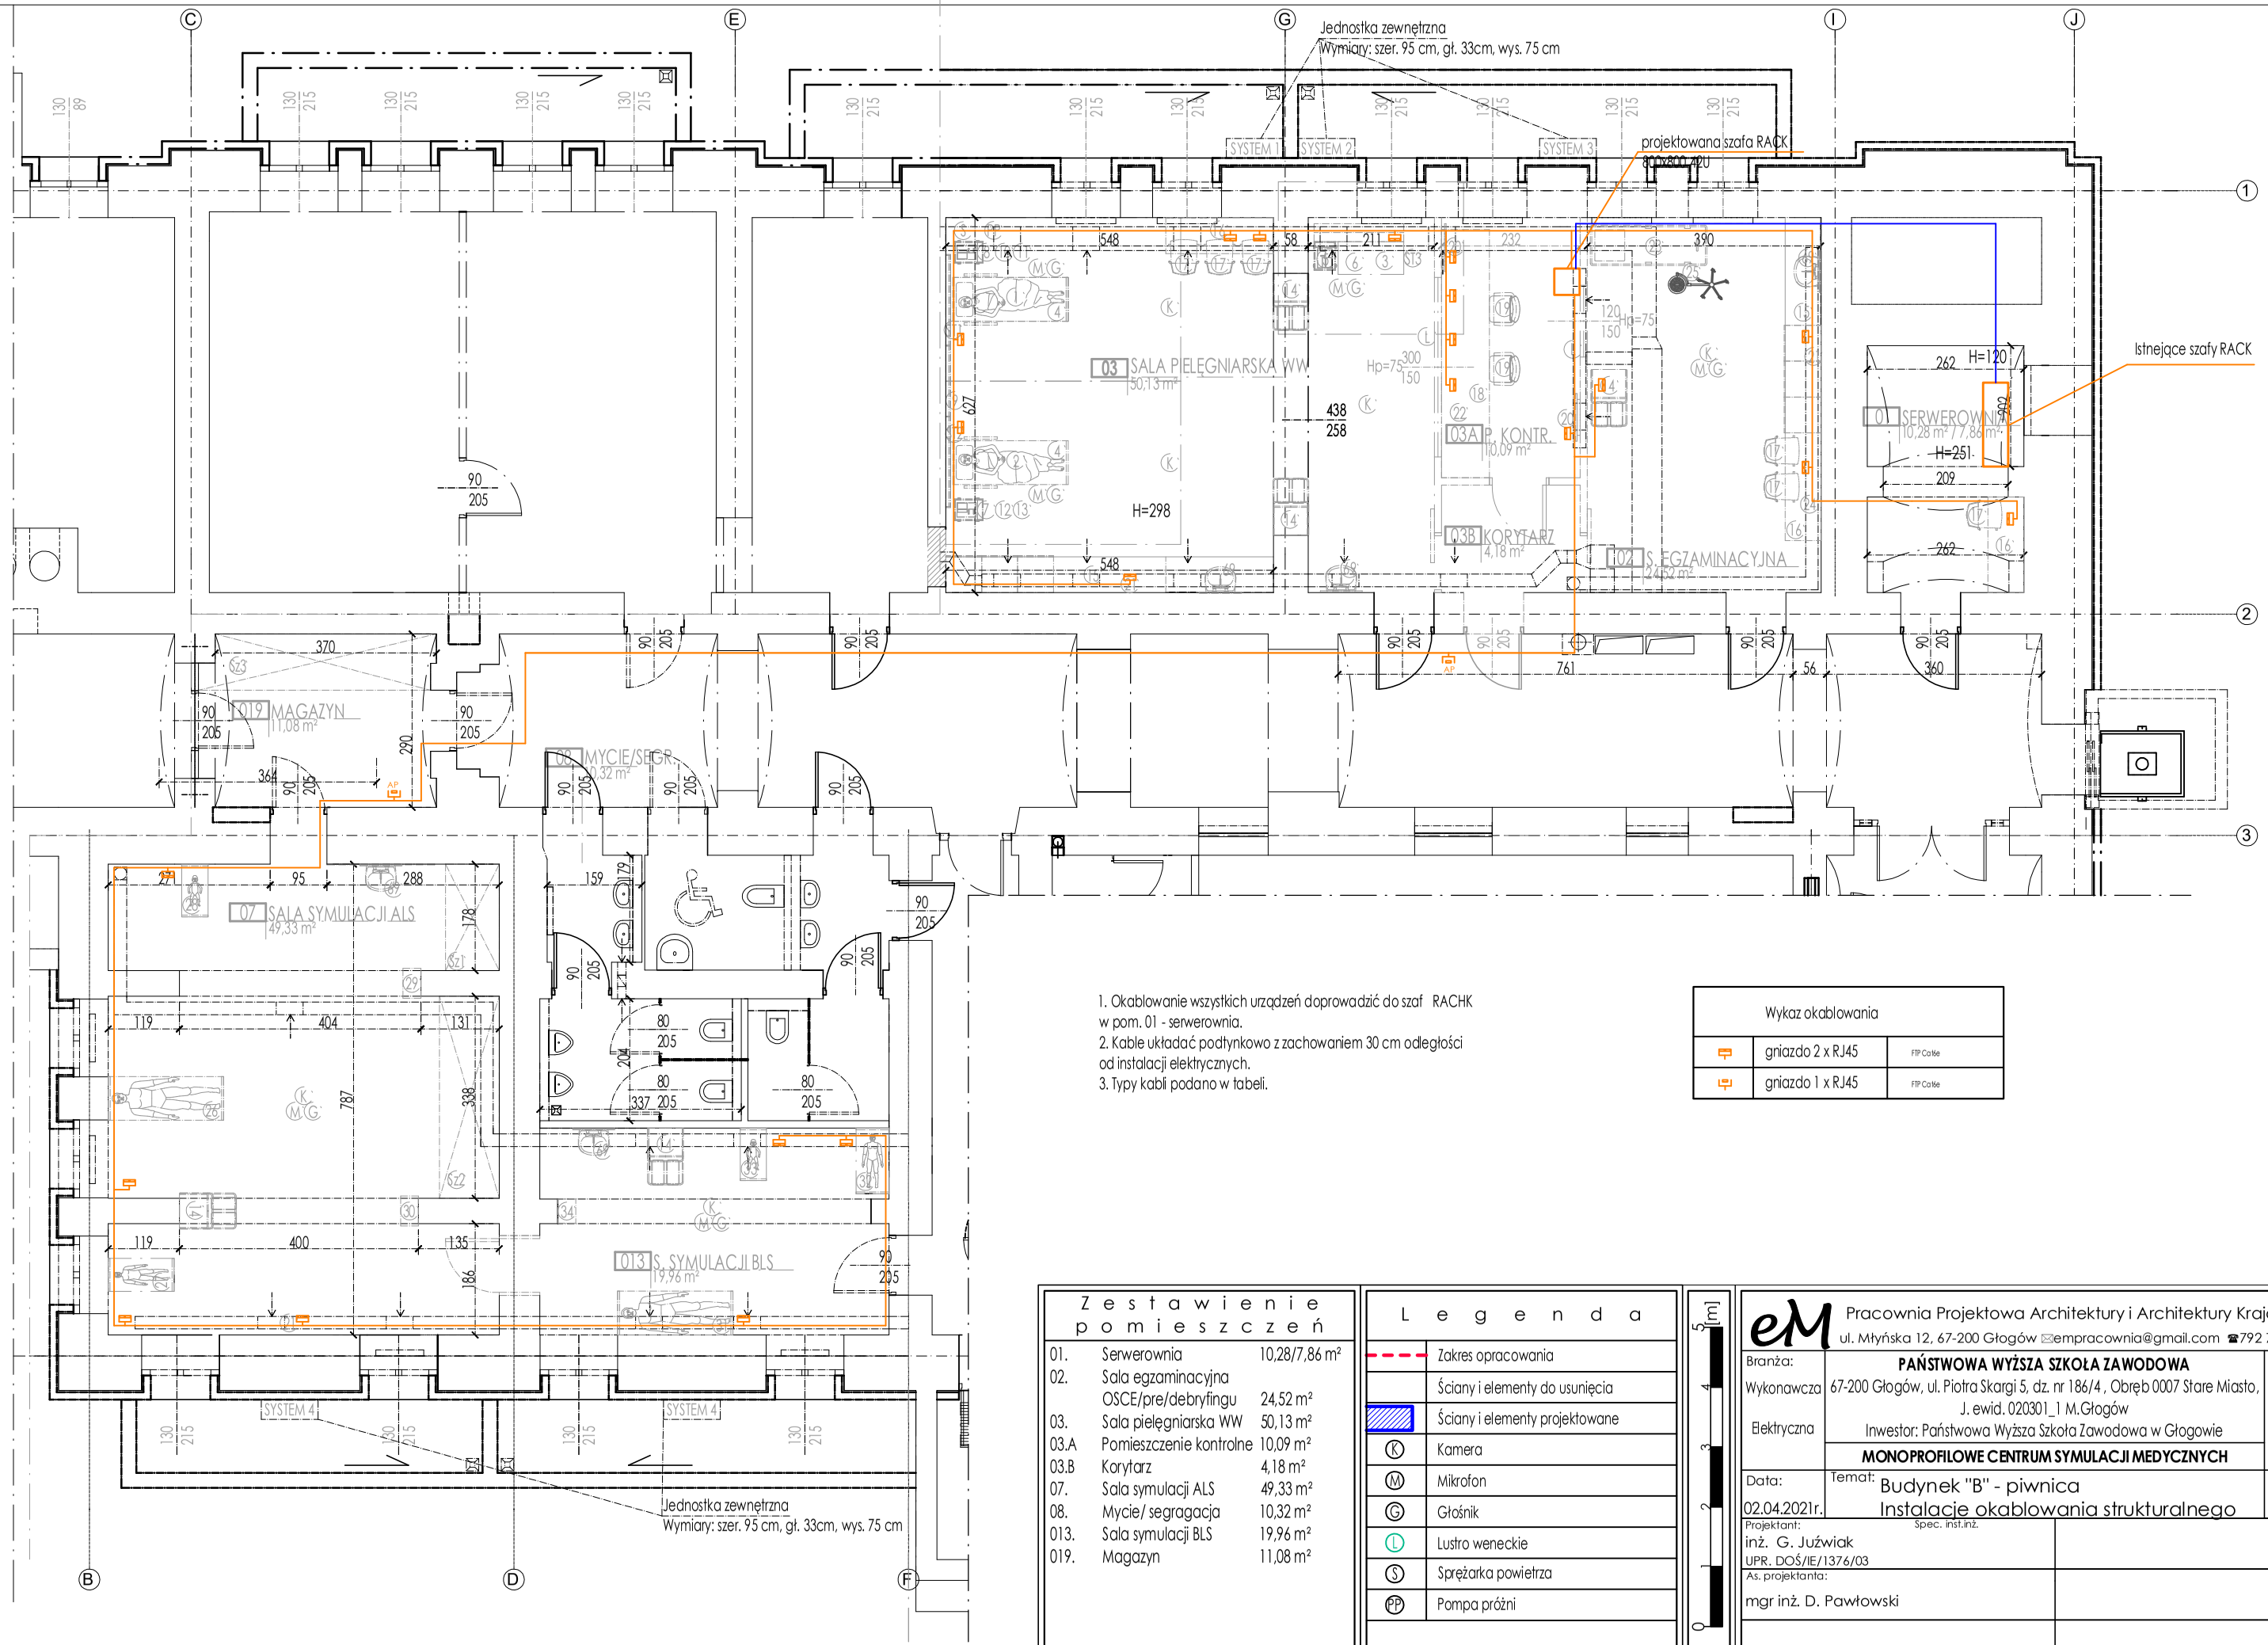

1. Okablowanie wszystkich urządzeń doprowadzić do szaf RACHK w pom. 01 - serwerownia.
2. Kable układać podtynkowo z zachowaniem 30 cm odległości od instalacji elektrycznych.
3. Typy kabli podano w tabeli.

Wykaz okablowania		
	gniazdo 2 x RJ45	FTP Cat 6e
	gniazdo 1 x RJ45	FTP Cat 6e

Zestawienie pomieszczeń

01.	Serwerownia	10,28/7,86 m²
02.	Sala egzaminacyjna OSCE/pre/debryfingu	24,52 m²
03.	Sala pielęgniarska WW	50,13 m²
03.A	Pomieszczenie kontrolne	10,09 m²
03.B	Korytarz	4,18 m²
07.	Sala symulacji ALS	49,33 m²
08.	Mycie/ segragacja	10,32 m²
013.	Sala symulacji BLS	19,96 m²
019.	Magazyn	11,08 m²

Legenda

	Zakres opracowania
	Ściany i elementy do usunięcia
	Ściany i elementy projektowane
K	Kamera
M	Mikrofon
G	Głośnik
L	Lustro weneckie
S	Sprężarka powietrza
PP	Pompa próżni

0 1 2 3 4 5 [m]

eM Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu
ul. Młyńska 12, 67-200 Głogów ✉empracownia@gmail.com ☎792 797 900

Branża: Wykonawcza Elektryczna	**PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA** 67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5, dz. nr 186/4 , Obręb 0007 Stare Miasto, J. ewid. 020301_1 M.Głogów Inwestor: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie **MONOPROFILOWE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH**	Nr rysunku **E.6**
Data: 02.04.2021r.	Temat: Budynek "B" - piwnica Instalacje okablowania strukturalnego	Skala: 1:100
Projektant: inż. G. Juźwiak UPR. DOŚ/IE/1376/03	Spec. inst.inż.	
As. projektanta: mgr inż. D. Pawłowski		