jednostka zewnętrzna systemu 4
ODU-2-2 Model : ZRUN060GSS0
Wydajność jed. zew.(kW) : 17,0/ 16,2
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego(kg) : 2,01
Miejsce montażu : PIWNICA-NAŚWIETLE

ODU-2 ZRUN060GSS0

9,52/19,05

system 4- JW 4.3

IDU-4 ARNU30GSVA4 ODU-2 2

03 SALA PIELĘGNIARSKA WW 50,13 m²

IDU-1 ARNU09GSJC4 ODU-2 2

system 4- JW 4.2.

6,35/12,7

03A P. KONTR. 4,09 m²

03B KORYTARZ 4,18 m²

02 S. EGZAMINACYJNA 24,52 m²

9,52/15,88

9,52/15,88

IDU-2 ARNU15GSJC4 ODU-2 2

system 4- JW 4.1.

01 SERWEROWNIA 10,28 m² / 7,86 m²

system 4- JW 4.4.

6,35/12,7

019 MAGAZYN 11,08 m²

08 MYCIE/SEGR. 10,32 m²

IDU-3 ARNU09GSJC4 ODU-2 2

07 SALA SYMULACJI ALS 49,33 m²

system 5- JW 5.2.

6,35/12,7

6,35/12,7

system 5- JW 5.3.

IDU-1 ARNU09GSJC4 ODU-2 2

013 S. SYMULACJI BLS 19,96 m²

9,52/19,05

IDU-2 ARNU15GSJC4 ODU-2 2

system 5- JW 5.1.

9,52/19,05

6,35/12,7

SYSTEM 1 ZRUN060GSS0 ODU-2

jednostka zewnętrzna systemu 5
ODU-2-2 Model : ZRUN060GSS0
Wydajność jed. zew.(kW) : 15,08/ 14,58
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego(kg) : 2,01
Miejsce montażu : PIWNICA-NAŚWIETLE

SCHEMAT INSTALACJI DLA SYSTEMU 4 - POMIESZCZENIA W PIWNICY

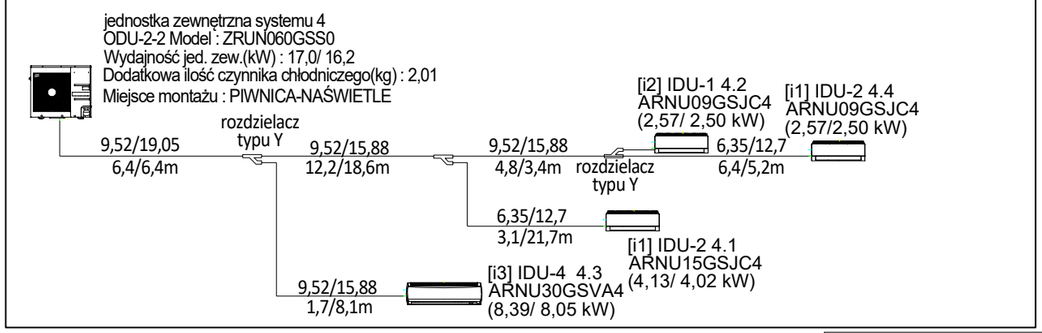

SCHEMAT INSTALACJI DLA SYSTEMU 5 - POMIESZCZENIA W PIWNICY

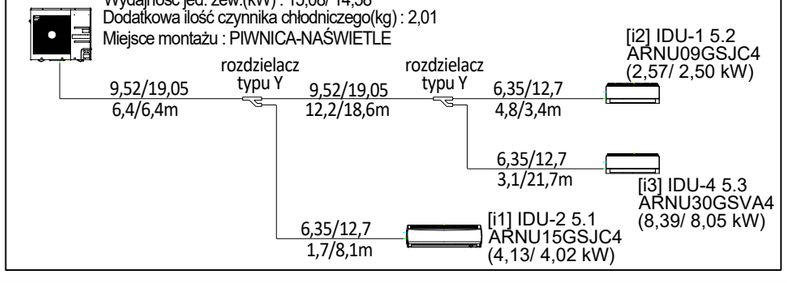

LEGENDA:

- rurociągi instalacji chłodniczej
- jednostka zewnętrzna
- jednostka wewnętrzna

eM Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu
ul. Młyńska 12, 67-200 Głogów ✉empracownia@gmail.com ☎792 797 900

Branża: Budowlana Architekt. Sanitarna Elektryczna	**PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA** 67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5, dz. nr 186/4 , Obręb 0007 Stare Miasto, J. ewid. 020301_1 M.Głogów Inwestor: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie **MONOPROFILOWE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH**	Nr rysunku **S.1B rev.1**
Data: 21.12.2020r.	Temat: Budynek "B" - piwnica- instalacje sanitarne	Skala: 1:100
upr.budowl. nr 113/DOŚ/13w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: woodoc., kanalizac., cieplnych, wentylacyjnych i gazowych	Projektant: mgr inż. Anna Bronakowska	Spec. sanit.